

ICS91.120.30

Q17

备案号:

JC

# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 984—2011

代替JC/T 984-2005

## 聚合物水泥防水砂浆

Polymer modified cement mortars for waterproof

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准与日本JIS A 6203—2000《水泥调节剂用聚合物分散剂和可再分散的聚合物粉末》的一致性程度为非等效。

本标准是对JC/T 984—2005《聚合物水泥防水砂浆》的修订。

本标准与JC/T 984—2005相比，主要变化如下：

- 修订了分类与标记(2005版的第4章，本版的第4章)；
- 增加了一般要求(本版的第5章)；
- 增加了涂层7d的抗渗压力、柔韧性、吸水率，删除了压折比(2005版的5.2，本版的6.2)；
- 修订了I型的部分指标(2005版的5.2，本版的6.2)；
- 修订了部分项目的试验方法(2005版第6章，本版第7章)。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC197)归口。

本标准负责起草单位：苏州非金属矿工业设计研究院、建筑材料工业技术监督研究中心、南京永丰化工有限责任公司、塞拉尼斯(中国)投资有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑材料科学研究总院、深圳市建筑科学研究院、太仓市恒洋实业有限公司、汉高粘合剂有限公司、阿克苏诺贝尔特种化学(上海)有限公司、巴斯夫(中国)有限公司、浙江新力化工有限公司、深圳市新黑豹建材有限公司、深圳市新兴防水工程有限公司、嘉兴市广兴建材科技有限公司、德高(广州)建材有限公司、武汉三源特种建材有限公司、广东科顺化工实业有限公司、西卡(中国)建筑材料有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、杭州益生宜居建材科技有限公司、大连细扬防水工程集团有限公司、福建创益实业有限公司、江苏李文甲化工有限公司、北京东联化工有限公司、上海睿睿防水材料有限公司、陶氏化学(中国)有限公司、东营市金友来工贸有限责任公司、山东诺贝特化工科技股份有限公司、苏州金东海防水堵漏工程有限公司、延吉市健熙建材有限公司、苏州特艺奥立克建材科技有限公司。

本标准主要起草人：沈春林、杨斌、褚建军、吴庆彪、安娜、刘天存、王莹、赵斌、周意琳、史淑兰、胡宇凯、赵国芳、王荣柱、易举、陈家标、万德刚、吴翠娥、陈伟忠、唐国宝、俞锡贤、樊细杨、俞焯、王创焕、李文甲、王继飞、南璇、刘艳萍、吴连国、张兴艺、金剑平、康根植、邱钰明。

本标准委托苏州非金属矿工业设计研究院负责解释。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

JC/T 984—2005

# 聚合物水泥防水砂浆

## 范围

本标准规定了聚合物水泥防水砂浆（简称JF防水砂浆）的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。

本标准适用于建筑工程用的聚合物水泥防水砂浆。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB175—2007 通用硅酸盐水泥

GB/T 1346—2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法（eqv, ISO 9597: 1989）

GB/T 14436 工业产品保证文件 总则

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB 23440—2009 无机防水堵漏材料

GB/T 50082—2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

JC/T 603 水泥胶砂干缩试验方法

JC/T 681—1997 行星式水泥胶砂搅拌机

JC/T 907—2002 混凝土界面处理剂

JC/T 1004—2006 陶瓷墙地砖填缝剂

DL/T 5126—2001 聚合物改性水泥砂浆试验规程

## 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 1

**聚合物水泥防水砂浆** polymer modified cement mortar for waterproof

以水泥、细骨料为主要组分，以聚合物乳液或可再分散乳胶粉为改性剂，添加适量助剂混合制成的防水砂浆。

## 分类和标记

### 1 分类

1.1 产品按组分分为单组分（S类）和双组分（D类）两类。

单组分（S类）：由水泥、细骨料和可再分散乳胶粉、添加剂等组成。

双组分（D类）：由粉料（水泥、细骨料等）和液料（聚合物乳液、添加剂等）组成。

1.2 产品按物理力学性能分为 I 型和 II 型两种。

## 2 标记

产品按下列顺序标记：名称、类别、标准号。

示例 单组份 I 型聚合物水泥防水砂浆标记为：JF 防水砂浆 S I JC/T 984-20××

## 一般要

本标准包括产品的生产与使用不对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与使用有关的安全和环保要求应符合相关国家标准和规范的规定。

## 技术要求

### 1 外观

液体经搅拌后均匀无沉淀；粉料为均匀、无结块的粉末。

### 2 物理力学性能

聚合物水泥防水砂浆的物理力学性能应符合表 1 的要求。

表1 物理力学性能

序号	项 目		技术指标			
			I 型	II 型		
1	凝结时间 <sup>a</sup>	初凝/min	≥			
		终凝/h	≤			
2	抗渗压力 <sup>b</sup> /MPa	涂层试件	≥	7d	0.4	0.5
		砂浆试件	≥	7d	0.8	1.0
				28d	1.5	1.5
3	抗压强度/MPa	≥		18.0	24.0	
4	抗折强度/MPa	≥		6.0	8.0	
5	柔韧性(横向变形能力)/mm	≥		1.0		
6	粘结强度/MPa	≥	7d	0.8	1.0	
			28d	1.0	1.2	
7	耐碱性	无开裂、剥落				
8	耐热性	无开裂、剥落				
9	抗冻性	无开裂、剥落				
10	收缩率/%	≤		0.30	0.15	
11	吸水率/%	≤		6.0	4.0	

注：<sup>a</sup> 凝结时间可根据用户需要及季节变化进行调整。  
<sup>b</sup> 当产品使用的厚度不大于5mm时测定涂层试件抗渗压力；当产品使用的厚度大于5mm时测定砂浆试件抗渗压力。亦可根据产品用途，选择测定涂层或砂浆试件的抗渗压力。

## 试验方法

### 1 标准试验条件

- 1.1 试验室试验及干养护条件：温度 $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $(50\pm 10)\%$ 。
- 1.2 养护室（箱）养护条件：温度 $(20\pm 3)^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\geq 90\%$ 。
- 1.3 养护水池：温度 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 。
- 1.4 试验前样品及所有器具应在 7.1.1 条件下放置至少 24h。

### 2 外观检查

目测。

### 3 配料

按生产厂推荐的配合比进行试验。

采用符合 JC/T 681 的行星式水泥胶砂搅拌机按 DL/T 5126—2001 要求低速搅拌或采用人工搅拌。

S 类（单组分）试样：先将水倒入搅拌机内，然后将粉料徐徐加入到水中进行搅拌；

D 类（双组分）试样：先将粉料混合均匀，再加入已倒入液料的搅拌机中搅拌均匀。如需要加水的，应先将乳液与水搅拌均匀。搅拌时间和熟化时间按生产厂规定进行。若生产厂未提供上述规定，则搅拌 3min、静止 $(1\sim 3)\text{min}$ 。

### 4 凝结时间

按 7.3 配料，按 GB/T 1346—2001 进行试验，采用受检的聚合物水泥防水砂浆材料取代该标准中试验用的水泥。

### 5 抗渗压力

#### 5.1 涂层试件

按 7.3 配料。并按 GB 23440—2009 中 6.5.1 在背水面进行试验。

#### 5.2 砂浆试件

按 7.3 配料，拌匀后一次装满抗渗试模，在振动台上振动成型，振动 2min。砂浆试件按 7.1.1 湿养护至规定龄期，并按 GB 23440—2009 中 6.5.2 进行试验。

### 6 抗压强度与抗折强度

#### 6.1 试件制备

按 7.3 配料，将制备好的砂浆分两次装入符合 GB/T 17671 规定的试模，保持砂浆高出试模 5mm，用插捣棒从边上向中间插捣 25 次。将高出的砂浆压实，刮平。试件成型后按 7.1.2 湿气养护 $(24\pm 2)\text{h}$ （从加水开始计算时间）脱模。如经 $(24\pm 2)\text{h}$ 养护，因脱模会对强度造成损害的，可以延迟至 $(48\pm 2)\text{h}$ 脱模。延迟脱模的，应在试验报告中注明。

#### 6.2 试件养护

试件脱模后分别按 7.1.2 湿气养护至 28d 龄期。

#### 6.3 试验

按 GB/T 17671 进行试验。

## 7 柔韧性(横向变形能力)

按7.3配料,按JC/T 1004—2006附录B进行试验。

## 8 粘结强度

### 8.1 试件制备

按7.3配料,按JC/T 907—2002中5.4进行成型。成型两组试件,每组五个试件。

采用橡胶或硅酮密封材料制成的模框(见图1),将模框放在采用符合GB175-2007的普通硅酸盐水泥成型的(70×70×20)mm砂浆基块上,将试样倒入模框中,抹平,按7.1.2湿气养护(24±2)h后脱模。如经24h养护,因脱模会对强度造成损害的,可以延迟至(48±2)h脱模。延迟脱模的,应在试验报告中注明。

单位为毫米

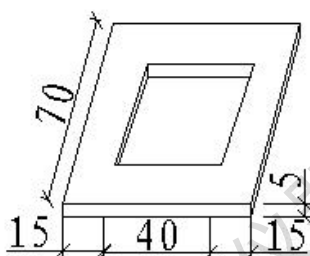


图1 橡胶或硅酮密封材料制成的成型模框

### 8.2 试件养护

脱模后试件继续按7.1.2湿气养护至7d、28d龄期。

### 8.3 试验

试件养护后按JC/T 907—2002中5.4.3进行试验。

## 9 耐碱性

每组制备三个试件。按7.3配料,将制备好的试样刮涂到(70×70×20)mm水泥砂浆块上,涂层厚度为(5.0~6.0)mm。试件按7.1.2湿气养护至7d龄期,将其放在符合GB/T 16777-2008中13.2.3规定的饱和Ca(OH)<sub>2</sub>溶液中浸泡168h。随后取出试件,观察有无开裂、剥落。

## 10 耐热性

每组制备三个试件。按7.3配料,将制备好的试样刮涂到(70×70×20)mm水泥砂浆块上,涂层厚度为(5.0~6.0)mm。试件按7.1.2湿气养护至7d龄期,置于沸煮箱中煮5h。随后取出试件,观察有无开裂、剥落。

## 11 抗冻性

每组制备三个试件。按7.3配料,将制备好的试样刮涂到(70×70×20)mm水泥砂浆块上,涂层厚度为(5.0~6.0)mm。试件按7.1.2湿气养护至7d龄期后,按GB/T 50082-2009第4章进行试验。-15℃气冻4h,符合7.1.3的水池中水融4h,冻融循环25次。随后取出试件,观察有无开裂、剥落。

## 12 收缩率

按7.3配料,按JC/T 603-2004进行成型、养护和试验。龄期为28d。

### 13 吸水率

按7.3配料，按DL/T 5126—2001附录B进行试验。

#### 检验规则

##### 1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

1.1 出厂检验：外观、凝结时间、抗渗压力（7d）、柔韧性、粘结强度（7d）。

1.2 型式检验：本标准第6章中规定的全部项目。

在下列情况下，应进行型式检验：

- a) 新产品的试制定型鉴定；
- b) 正常生产时，每年检验一次；
- c) 配方、生产工艺或原材料有较大改变；
- d) 出厂检验与上次型式检验有较大差异。

##### 2 组批

对同一类别产品，每50t为一批，不足50t也按一批计。

##### 3 抽样

在每批产品或生产线中不少于六个(组)取样点随机抽取。样品总质量不少于20Kg。样品分为两份，一份试验，一份备用。试验前应将所取样品充分混合均匀，先进行外观检验，外观合格后再按表1进行物理力学性能试验。

##### 4 判定规则

###### 4.1 外观

试样符合6.1要求时，判该批产品外观合格。否则判该批产品外观不合格。

###### 4.2 物理力学性能

4.2.1 凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、柔韧性、粘结强度、收缩率、吸水率的试验结果符合表1要求，则判定该项性能合格。

4.2.2 耐碱性、耐热性、抗冻性每组三个试件均符合表1要求，则判定该项性能合格。

4.2.3 各项试验结果均符合表1要求，则判该批产品的物理力学性能合格。若有一项以上性能不符合表1要求，则判该批产品不合格。若仅有一项性能不符合表1要求，允许采用备用样品或在同批样品中重新抽样，对不合格项进行单项复验。复验达到表1要求时，则判该批产品的物理力学性能合格。否则，判该批产品物理力学性能不合格。

###### 4.3 总判定

外观、物理力学性能均符合第6章相应类型要求时，判该批产品合格。

#### 标志、包装、贮存与运输

##### 1 标志

产品包装上应有印刷或粘贴牢固的标志，内容包括：

- a) 产品名称；
- b) 产品标记；
- c) 生产厂名、厂址、电话；
- d) 生产日期、批号和保质期；
- e) 净质量；
- f) 商标；
- g) 运输与贮存注意事项。

## 2 包装、贮存与运输

### 2.1 包装

单组分(S)产品用塑料桶密封包装，也可用密封袋装。

双组分(D)产品液料用密封的塑料桶或内衬塑料袋密封的桶包装；粉料用密封袋装，也可用塑料桶密封包装。

包装中应附产品合格证和使用说明书。产品合格证的编写应符合GB/T 14436的规定，产品使用说明书应写明配比、施工注意事项等内容。

### 2.2 运输与贮存

本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏。

产品应在干燥、通风、阴凉的场所贮存，液体组分贮存温度不应低于5℃。

在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产日起至少为六个月。

---